

소방법 준수로 안전한 학교 만들기!

화재안전관리 준수사항



경희대학교

① 소화기 관리

◎ 소화기는 사용목적 외 임의이동 금지



양호



불량



- 소화기는 항상 **지정된 위치(소화기 위치 표지판)** 를 준수합니다.
- 소화기는 신속한 초기진압을 위하여 화재나 비상시에만 사용해 주세요.



문을 자주 고정해야 할 경우 총무관리처 관리팀(0040~2)에 도어스토퍼 설치 의뢰
(복도 방화문 제외)

② 피난통로 확보!

◎ 계단, 복도(통로) 또는 출입구에 장애물 배치 금지



양호



불량



- 복도에서 화재가 나면 화염과 유독가스로 인해 각 실 사용자의 대피가 어렵습니다.
- 또한 화재연기로 시야확보가 어려워 장애물로 인한 상해가 발생할 수 있습니다.
- **피난통로에는 화재에 취약하고 피난에 방해가 되는 적치물 및 장애물을 반드시 제거해 주세요.**



위반 시 소방시설법 제 16조 1항에 따라 최대 **300만원 이하의 과태료** 부과

3 피난통로 확보 II


◎ 피난, 방화시설, 비상구 등의 폐쇄 행위 금지



양호



불량

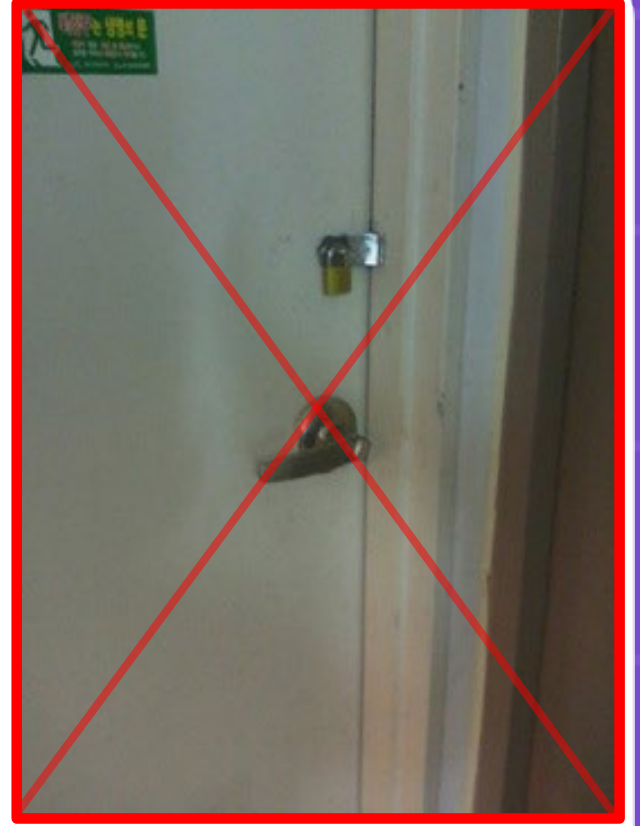

불량



- 비상구가 폐쇄되면 화재 대피가 불가하며, 유독가스 중독으로 인한 대규모 인명피해가 발생합니다.
- 비상구는 **항시 닫혀 있어야 하며, 폐쇄(잠금)하여서는 안됩니다.**



위반 시 소방시설법 제 16조 1항에 따라 최대 **300만원 이하의 과태료** 부과

4 소화기구 관리

◎ 소방기구 및 소방시설 앞 장애물 제거



양호



불량



- 화재 시 소화기구를 신속히 사용하지 못하면 화재 확산으로 인한 대형 화재가 발생합니다.
- 작은 불씨라도 빨리 대응할 수 있도록 **소화기구 주변에 적치물 및 장애물을 반드시 제거해 주세요.**

✓ 위반 시 소방시설법 제 16조 1항에 따라 최대 **300만원 이하의 과태료** 부과

5 방화문 관리

◎ 복도 및 계단 방화문 상시 닫힘 상태 유지



양호



불량



- 방화문은 화재 및 유독가스 확산을 지연시켜 줍니다.
- 화재 발생 시 인명 피해를 줄일 수 있도록 **복도 및 계단 방화문은 상시 닫힘 상태를 유지해 주세요.**



위반 시 소방시설법 제 16조 1항에 따라 최대 **300만원 이하의 과태료** 부과

6 방화셔터 관리

◎ 화재시 방화셔터 내려오는곳 위치에 물건적재금지



양호



불량




- 방화셔터는 화재 및 유독가스 확산을 지연시켜 줍니다.
- 화재 발생 시 인명 피해를 줄일 수 있도록 바닥에 표시된 방화셔터 내려오는곳 라인은 적치물 및 장애물을 반드시 제거해 주세요.

✓ 위반 시 소방시설법 제 16조 1항에 따라 최대 **300만원 이하의 과태료** 부과

⑦ 개별 잠금장치 사용 자제

◎ 개별 잠금장치 사용 자제 및 학교 보안시스템(ADT캡스) 사용

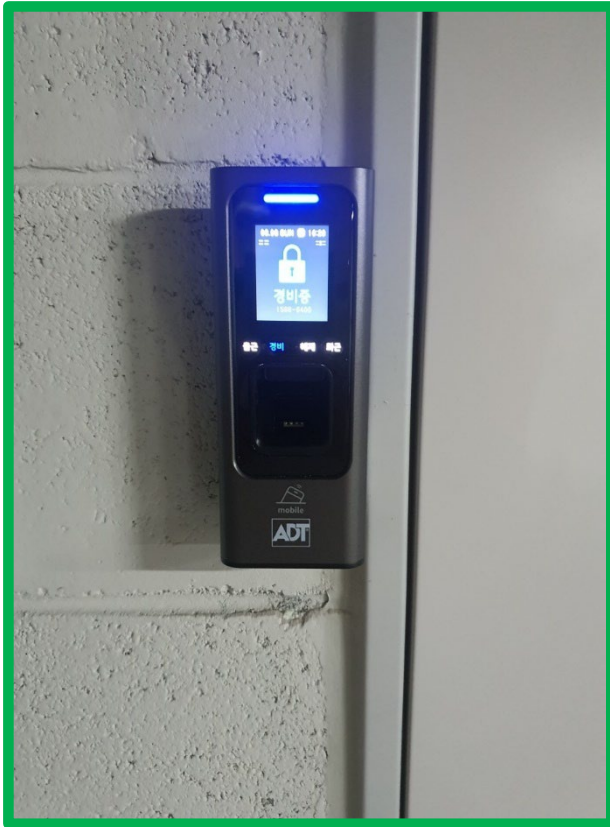

양호



불량



불량



- 화재는 확산되기 전 신속한 대응이 가장 중요합니다.
- 화재와 같은 긴급상황에 신속히 대응하기 위해 **개별 잠금장치(디지털 도어락)**는 자체 철거를 권고하며, **수동 보조키(자물쇠 및 손잡이 열쇠 등)**는 사용을 금지합니다.
- 불가피하게 디지털도어락을 사용해야 하는 경우, 반드시 총무관리처 관리팀과 공유해 주시기 바랍니다.



장기 미사용 개별 잠금장치는 총무관리처 관리팀(0040~2)에 철거 의뢰